

ロクハ浄水場 施設概要

■ 施設の概要

所在地 草津市追分南四丁目18番7号
 施設能力 35,600m³/日 077-563-3741

【旧館】
 高速凝集沈澱池 4,500m³/日×3池
 急速ろ過池 38.5m²×4池
 活性炭吸着池 19.04m²×2池
 薬品注入設備 PAC注入装置、次亜注入装置、硫酸注入装置
 送水設備 送水ポンプ(低区) 3.00m³/分×2台, 5.58m³/分×1台

【新館】
 薬品沈澱池 15,750m³/日×2池
 急速ろ過池 42.25m²×6池
 活性炭吸着池 23.78m²×4池
 薬品注入設備 PAC注入装置、次亜生成装置、次亜注入装置、硫酸注入装置
 送水設備 送水ポンプ(低区) 3.20m³/分×6台
 送水ポンプ(高区) 6.23m³/分×2台

【排水処理施設】
 排水池 210m²×1池(旧館) 400m²×1池(新館)
 排泥池 85m²×1池(旧館) 100m²×1池(新館)



薬品沈澱池




ロクハ浄水場管理棟





急速ろ過池



活性炭吸着池

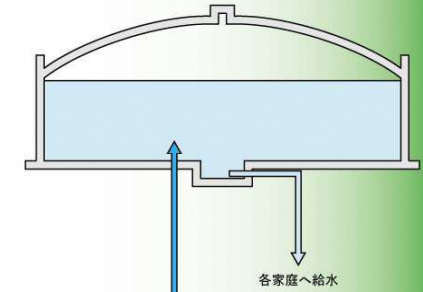

■ 処理フローシート

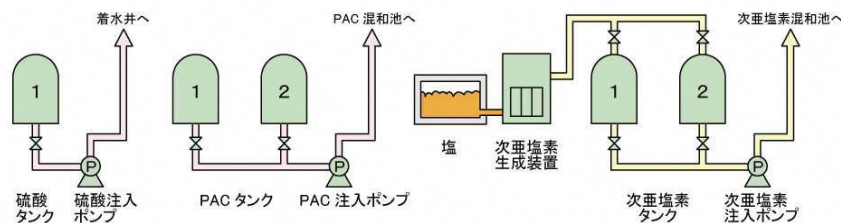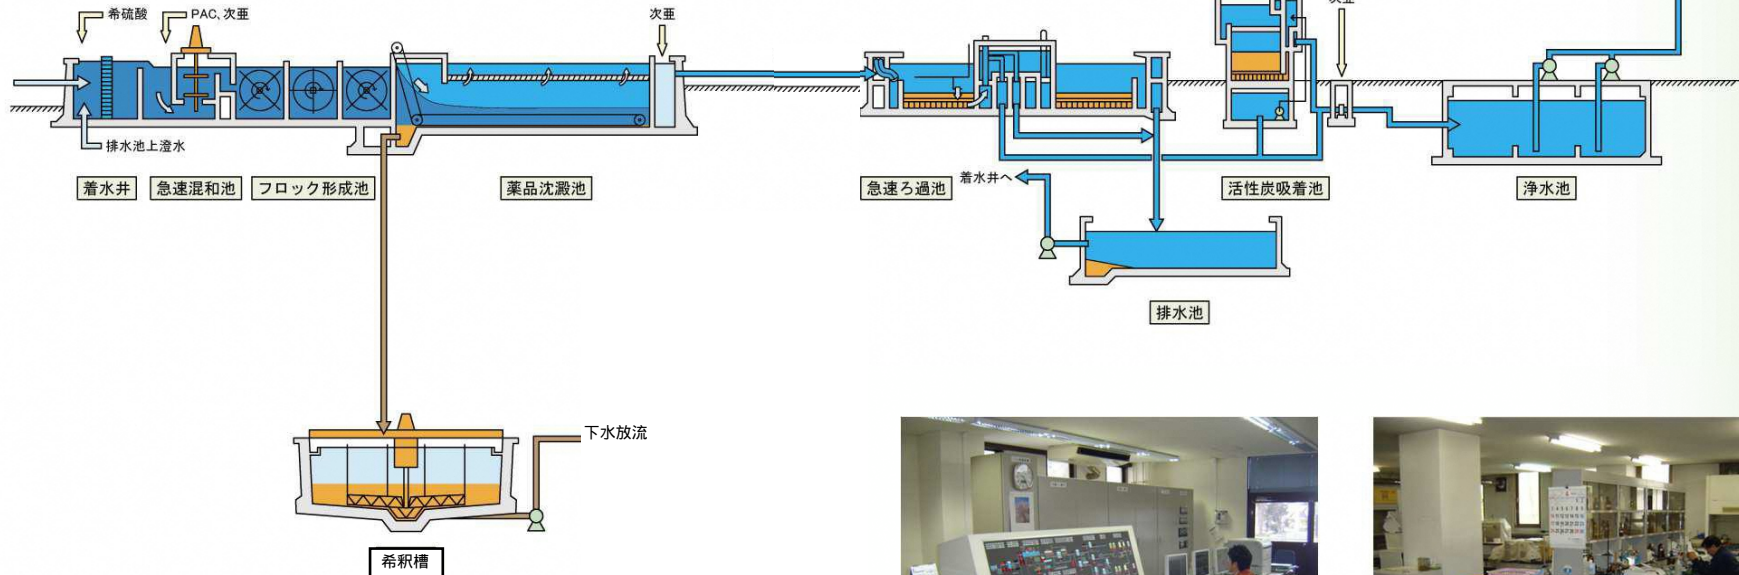

薬品注入設備



中央制御室



水質試験室