

図 7-1-32 供用時の焼却施設等の稼働に伴う排出ガスの予測結果（長期 SO₂ 寄与濃度:ppb）

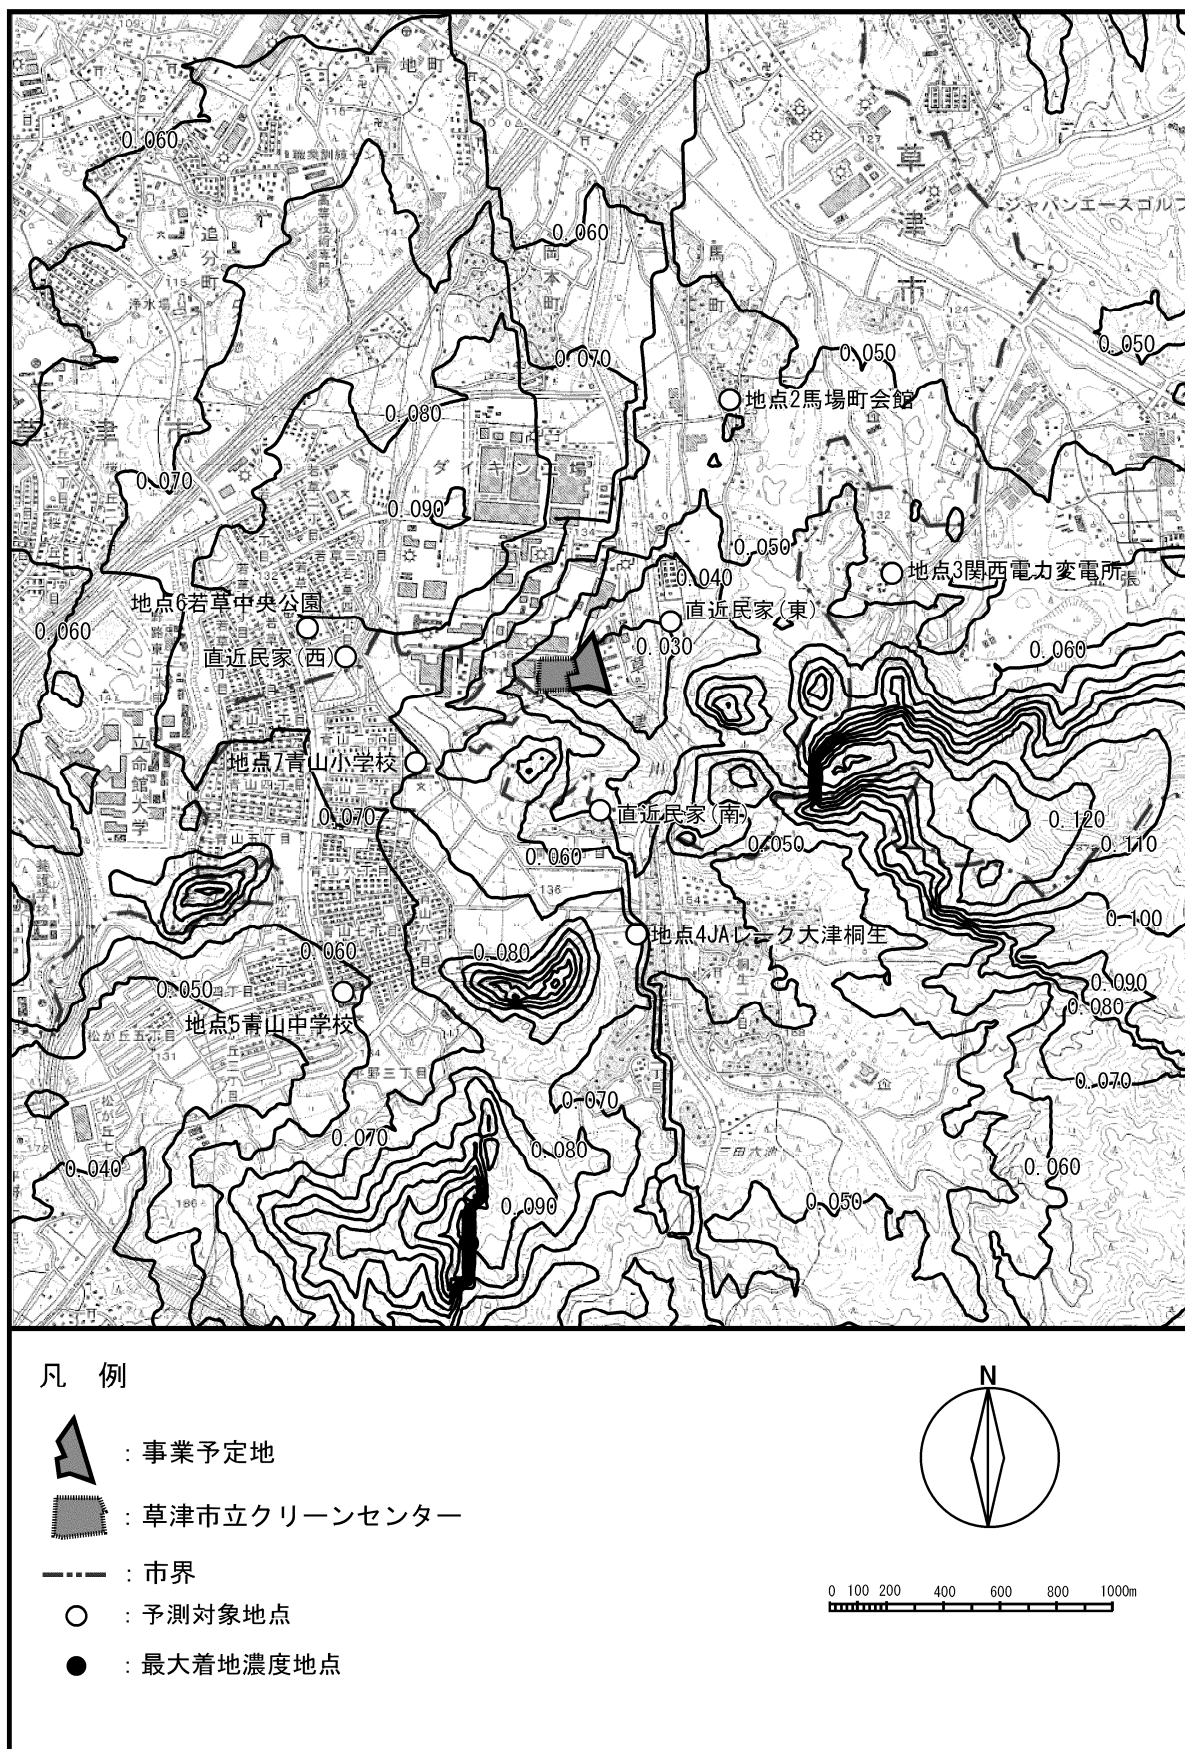


図 7-1-33 供用時の焼却施設等の稼働に伴う排出ガスの予測結果（長期 NOx 寄与濃度：ppb）

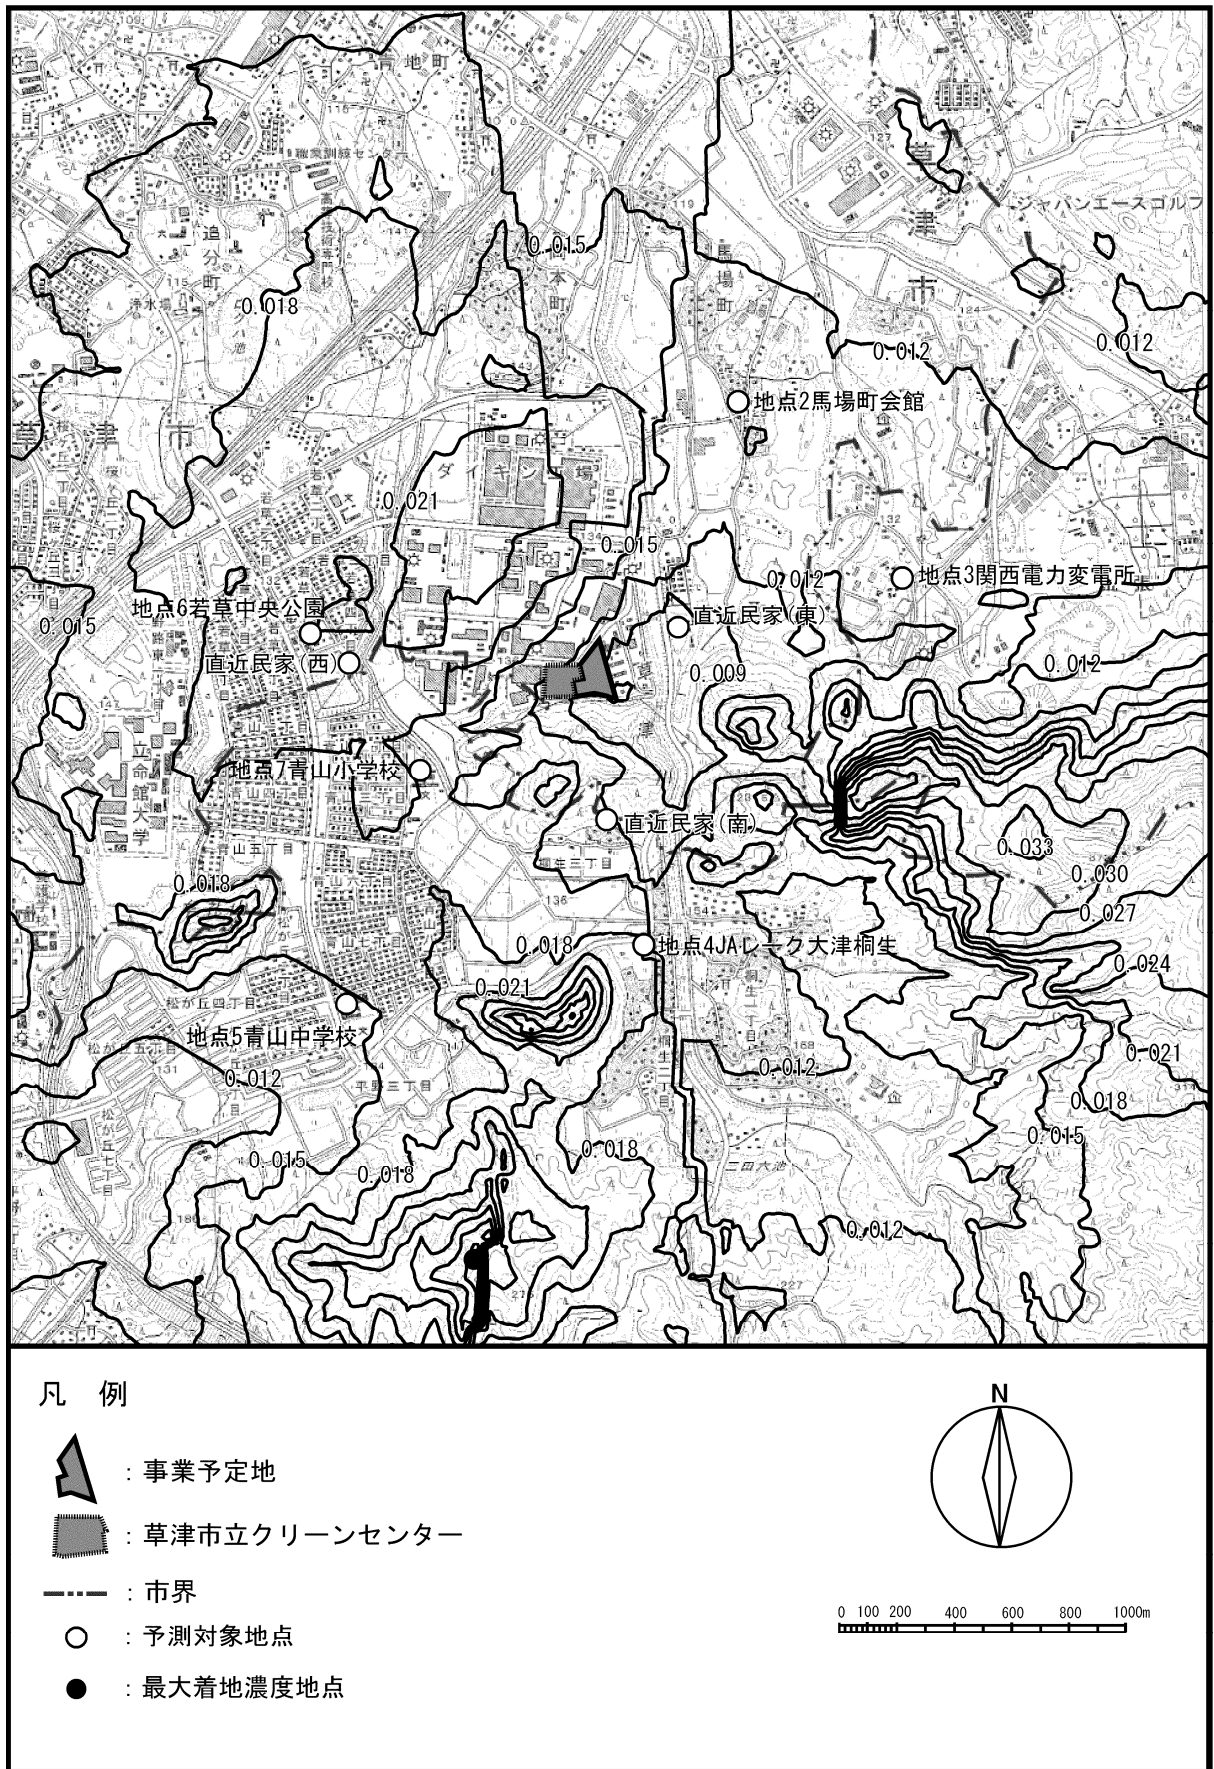


図 7-1-34 供用時の焼却施設等の稼働に伴う排出ガスの予測結果（長期 SPM 寄与濃度： $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）