


人口予測の変更

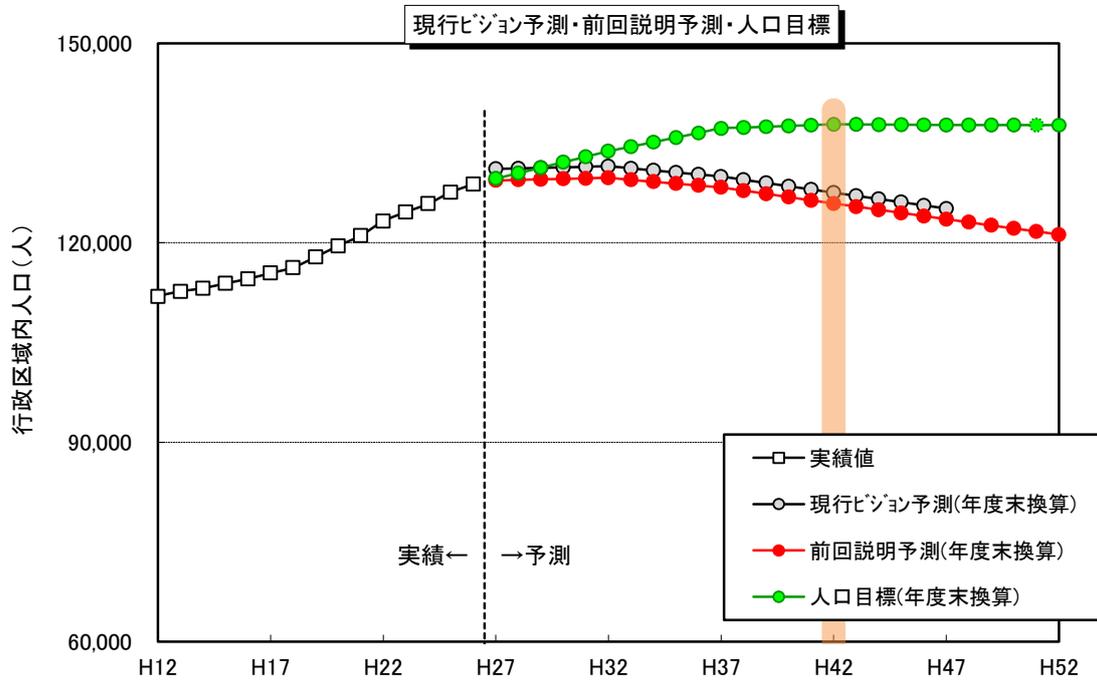


前回説明：草津市第5次総合計画での予測人口に実績値を勘案し、人口を予測  
 今回：次期総合計画での予測人口が8月に発表されるため、その値に合わせた人口を予測

水需要予測の変更

原単位【一日一人当たりの水量】(実績値)

(単位：ℓ/人・日)


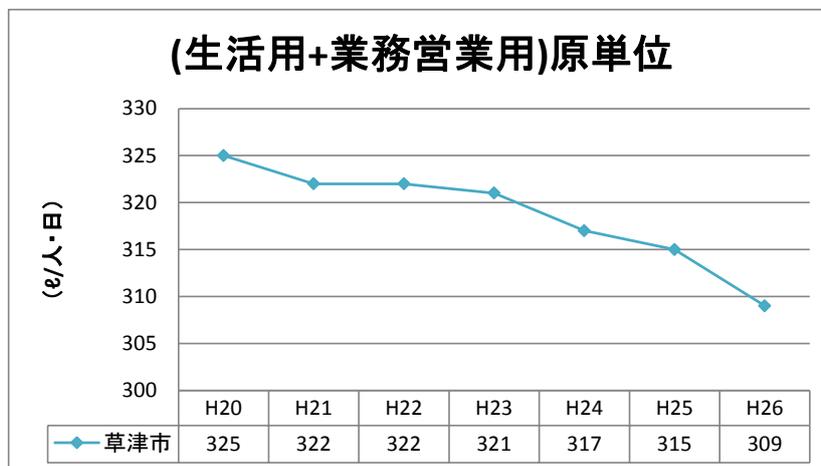


(推測)


原単位予測

(単位：ℓ/人・日)

	生活用+業務用	生活用(予測)
H26実績	309	261
新興住宅地		213
下限値予測	252	213

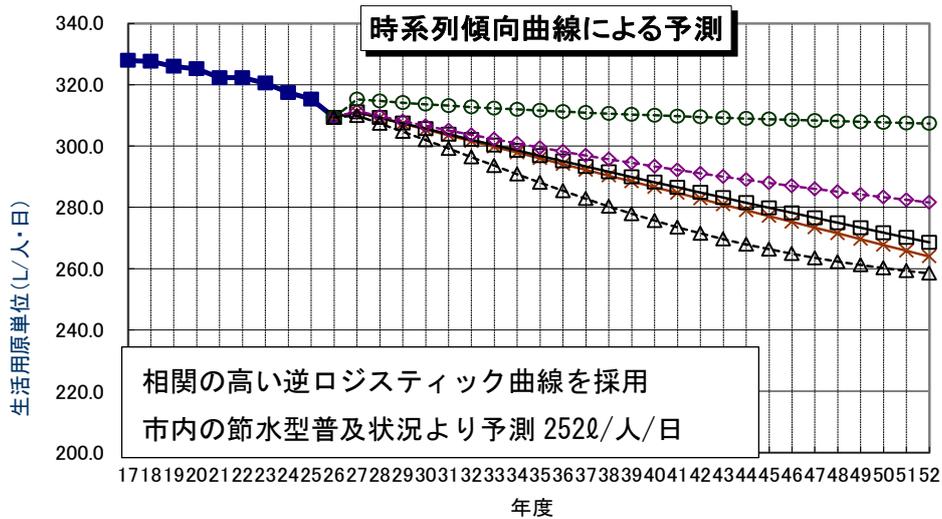


生活用+業務用

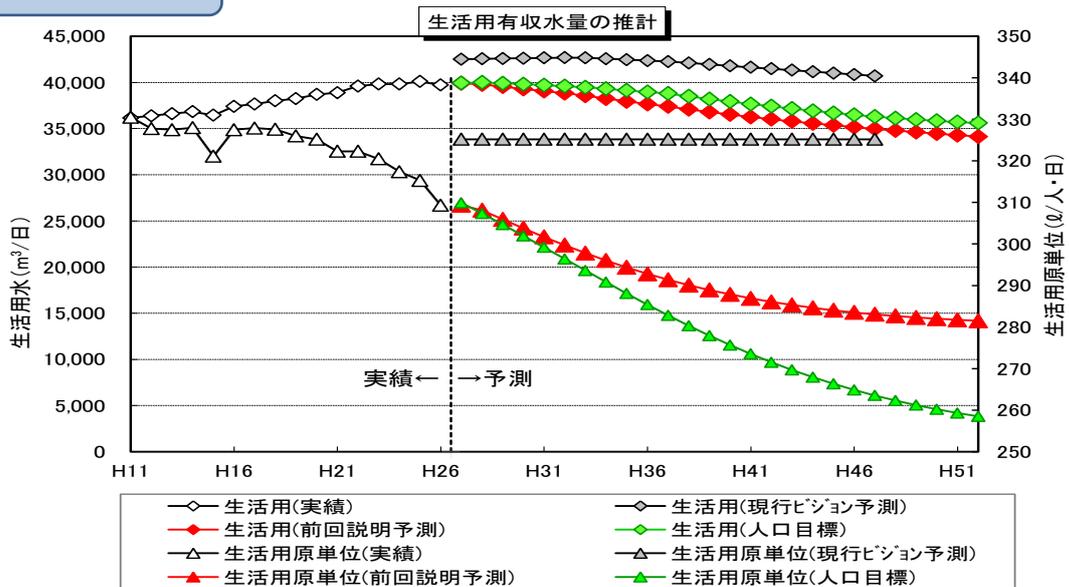

生活用原単位の減少により H52 に 36,000 m³/日

## 工業用・その他用

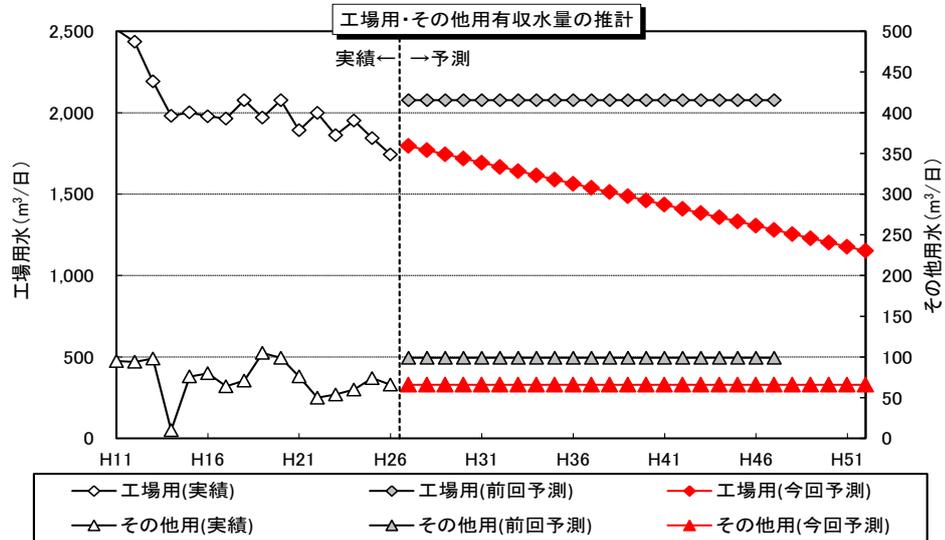

- ・ 前回説明と同じ
- ・ H27 移行減少傾向は継続し、H52 は 1,151 m<sup>3</sup>/日
- ・ その他は H26 の値 66 m<sup>3</sup>/日、一定値として設定

## 給水量の予測結果

